



代号	L1	L2	L3	L4
规格	15000	15000	15000	15000
2.4×1.6m				

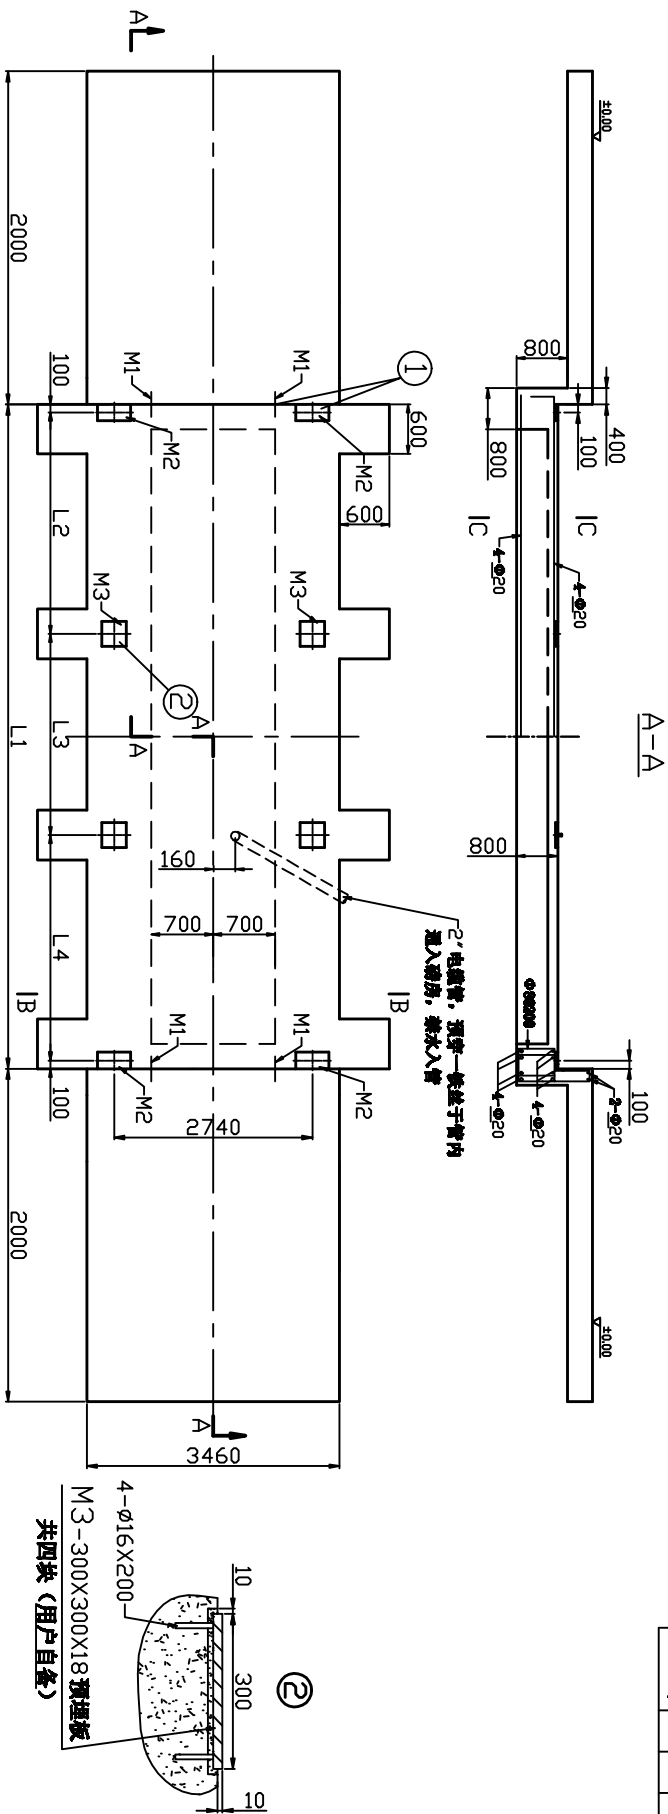

技术要求:

1. 图中尺寸均以毫米计。
2. 地基土承载力 $f_k \geq 100kPa$ 。若地基土为湿陷性黄土，则黄土应在黄土土质时，则地基土承载力 f_k 应 $\geq 100kPa$ 。
3. 地基土承载力 f_k 应 $\geq 100kPa$ 。若地基土为湿陷性黄土，则黄土应在黄土土质时，则地基土承载力 f_k 应 $\geq 100kPa$ 。
4. 在整个基础范围内均布设置 $100mm \times 100mm$ 的C10混凝土垫层。
5. 各基础墙中心的相对位置(前后、左右、对角线)均不得大于 $\pm 10mm$ 。
6. 地基土一次灌注。各基础墙应在同一水平面内，浇筑用二次浇筑保证。
7. 引致下土土质不良(如100)时，应进行二次浇筑保证。
8. 地基土的走向和排水的位置及形式应根据用户现场地质情况和下水管线的自行设计。
9. 图中7"电管管径使用 $500002-62$ 的管径，打管处管径应大于 60 的管径管径。管径应大于 60 的管径管径。
10. 基础墙的要求:
11. 基础墙的要求:
12. 基础墙的要求:

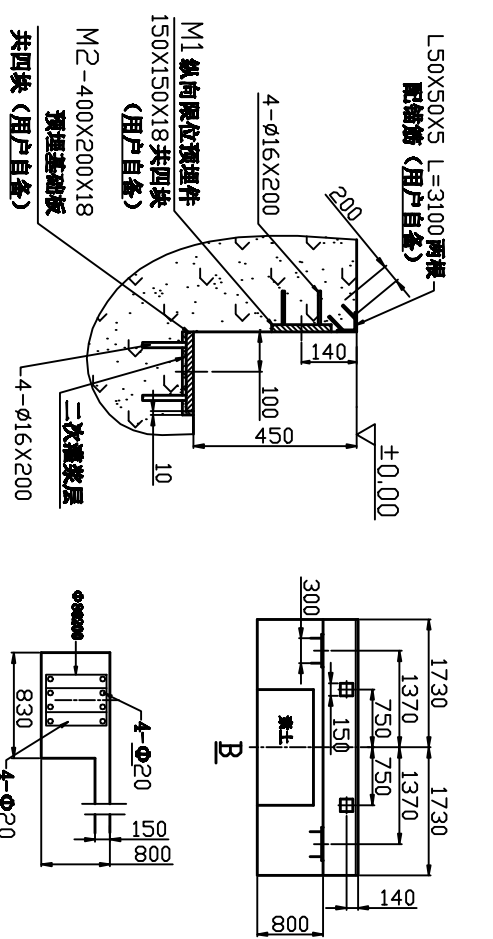

SCS 全电子汽车衡	靖江市方圆电子衡器厂
基础图 (浅基坑)	
(三节)	
共 1 ? 第 1 ?	
0523-84526600	